

台灣電力公司補(捐)助案核銷資料及成果報告



- 一、受補(捐)助單位：彰化縣線西鄉線西國民小學
- 二、計畫名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫
- 三、辦理日期：110年8月-10月
- 四、辦理地點：線西國民小學全校
- 五、活動成果：
附活動相片 21 張相關說明

活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫

施工前

拍攝日期：110.5.14

說明：教室傳統燈具設備老舊、教室陰暗亮度不足、嚴重影響學童視力。



施工前

拍攝日期：110.05.14

說明：教室傳統燈具設備老舊、吊管鏽蝕、影響師生上課安全。



施工前

拍攝日期：110.05.14

說明：教室原有燈具混雜，每間教室約有2-3種傳統燈具、凌亂不堪且使用 T8 或 T5 傳統燈具，每月的電費居高不下。



活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫

施工前

拍攝日期：110.05.14

說明：走廊原有吸頂燈老舊、鏽蝕嚴重、且大部分已故障，不堪使用。



施工前

拍攝日期：110.05.14

說明：活動中心白熾燈半數損毀不堪使用，且高達400w，不僅耗電，且效能低落。



施工前

拍攝日期：110.05.14

說明：輕鋼架傳統燈具不僅耗能、效率不彰且損壞率高。



活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫

施工中

拍攝日期：
110.08.16-110.09.24

說明：
教室拆除 T8 或 T5 傳統燈具，換裝 LED 懸吊格柵式省電燈具。



施工中

拍攝日期：
110.08.16-110.09.24

說明：
幼兒園拆除傳統輕鋼架傳統燈具，換裝輕鋼架 LED 平板燈。



施工中

拍攝日期：
110.08.16-110.09.24




說明：教室黑板拆除 T8 或 T5 傳統燈具，換裝 LED 黑板用省電燈具。



活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫

<p>施工中</p> <p>拍攝日期： 110.08.16-110.09.24</p> <p>說明： 活動中心舞台上 400w 傳統白熾燈，換 裝 200w LED 高天井 燈。</p>	
<p>施工中</p> <p>拍攝日期： 110.08.16-110.09.24</p> <p>說明： 活動中心 400w 傳統 白熾燈，換裝 200w LED 高天井燈。</p>	
<p>施工中</p> <p>拍攝日期： 110.08.16-110.09.24</p> <p>說明： 活動中心 400w 傳統 白熾燈，換裝 200w LED 高天井燈。</p>	

活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫

施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
教室新裝設 LED 懸吊式燈具舒適明亮、不僅節能省電，最重要的是讓學生有一個安全、舒適、健康的上課環境。



施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
教室黑板新裝設 LED 黑板用燈具舒適明亮、不僅節能省電，最重要的是能保護學生視力，讓學生有一個安全、舒適、健康的上課環境。



施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：幼兒園教室新裝設 LED 輕鋼架平板燈，美觀大方、舒適明亮、不僅節能省電，最重要的是讓學生有一個安全、舒適、健康的上課環境。



活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫

施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
廚房汰換紫外線殺菌燈、讓學生擁有安全衛生的用餐環境，維護學童身心健康。




施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
樓梯口天花板裝設防潮形 LED 平板燈，節能省電，美觀大方，維護全校師生上下樓梯安全。



施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
活動中心換裝 200w LED 高天井燈，節能省電，寬敞明亮，維護學生在活動中心上課、集會的安全。

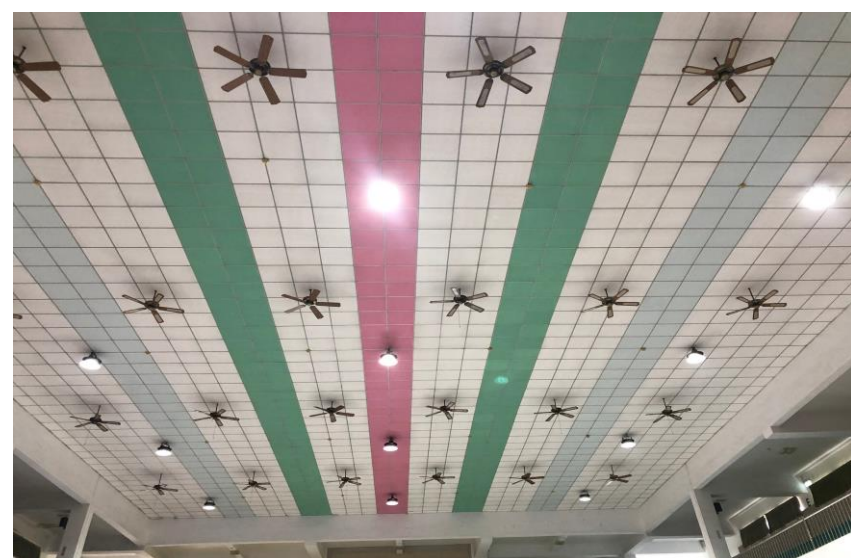

活動照片

施工前中後照片

工程名稱：線西國小照明省電燈具設備更新維護計畫


施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
學校中廊顯眼處，標示台電公司補助本校所有教室及活動中心LED省電照明燈具等標語。



施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
學校中廊顯眼處，標示台電公司補助本校所有教室及活動中心LED省電照明燈具等標語。

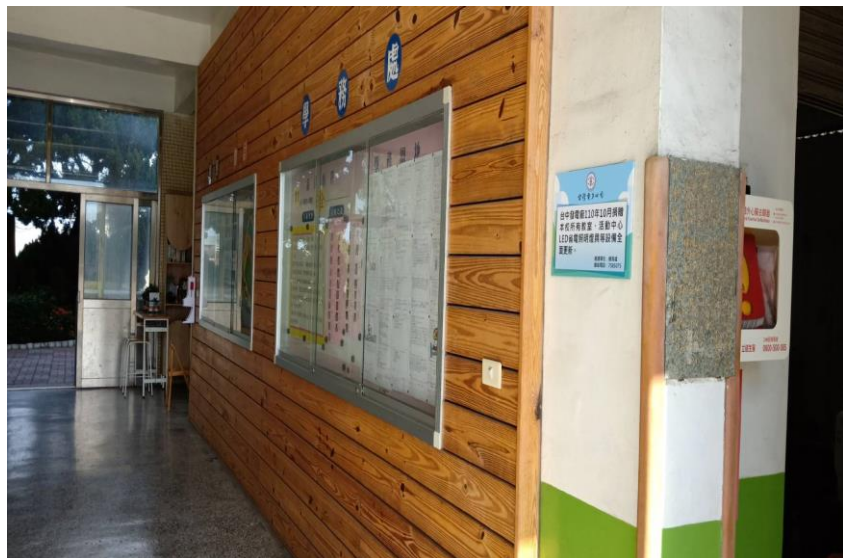

施工後
拍攝日期：110.10.15

說明：
活動中心舞台顯眼處，標示台電公司補助本校所有教室及活動中心LED省電照明燈具等標語。



